

Ihr DS-Win-MPG – immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel

Produktinformation


Nichts ist wichtiger als Sicherheit. Das DS-Win-MPG als Ihr starker Partner begleitet Sie dabei, den gesetzlichen Anforderungen im Bereich des Hygienemanagements zu entsprechen. Dokumentieren Sie Ihre verwendeten Medizinprodukte ebenso wie die lückenlose Durchführung der Hygienekette Ihrer Instrumente.

Dabei ordnen Sie die Produkte und Instrumente anhand ihrer Chargennummer eindeutig einer Behandlung zu. Sie sind bei jeder Nachfrage schnell in der Lage, Informationen zu geben – seien Sie auf der sicheren Seite.

Klar Schiff machen: erfassen Sie Ihre Produkte

Nehmen Sie ganz simpel Ihre verwendeten Medizinprodukte auf und legen Sie die Chargennummer, Menge und Verfallsdatum fest. Das DS-Win-MPG berücksichtigt diese Daten und passt die vorgeschlagenen Produkte beim Patienten darauf an.

Speichern Sie vorhandene Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter direkt zum Material ab und finden Sie sie immer an der vorgeschlagenen Stelle wieder.

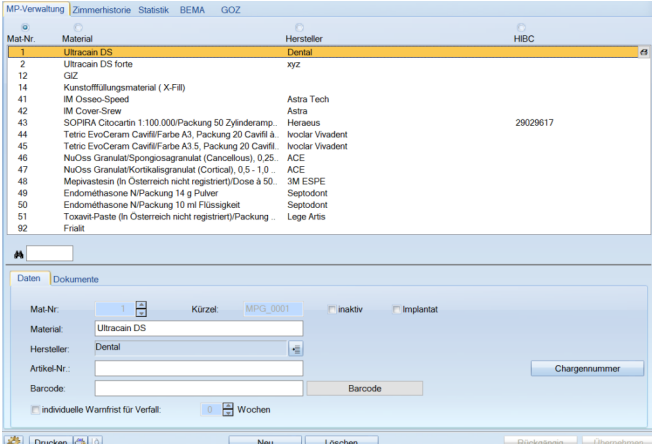

The screenshot shows the 'MP-Verwaltung' window with a table of materials and a 'Daten' form below it.

| Mat-Nr. | Material | Hersteller | HBC |
|---------|---|------------------|----------|
| 1 | Ultracain DS | Dental | |
| 2 | Ultracain DS forte | xyz | |
| 12 | GIZ | | |
| 14 | Kunststofffüllungsmaterial (X-Fill) | | |
| 41 | IM Osseo-Speed | Astra Tech | |
| 42 | IM Cover-Screw | Astra | |
| 43 | SOIPRA Clocartin 1:100.000/Packung 50 Zylinderamp. | Horaeus | 29029617 |
| 44 | Tetric EvoCeram Cavill-Farbe A3, Packung 20 Cavill | Ivoclar Vivadent | |
| 45 | Tetric EvoCeram Cavill-Farbe A3.5, Packung 20 Cavill | Ivoclar Vivadent | |
| 46 | NuOss Granulat/Spongogranulat (Cancellous), 0.25 | ACE | |
| 47 | NuOss Granulat/Kortikalgrenulat (Cortical), 0.5 - 1.0 | ACE | |
| 48 | Mepivestain (in Österreich nicht registriert)/Dose à 50 | 3M ESPE | |
| 49 | Endomethasone N/Packung 14 g Pulver | Septodont | |
| 50 | Endomethasone N/Packung 10 ml Flüssigkeit | Septodont | |
| 51 | Tosavil-Paste (in Österreich nicht registriert)/Packung ... | Lege Artis | |
| 92 | Fräslit | | |

The 'Daten' form includes fields for: Mat-Nr., Kürzel (MPG_0001), Material (Ultracain DS), Hersteller (Dental), Artikel-Nr., Barcode, and an option for 'individuelle Warnfrist für Verfall' (0 Wochen).


Auf Kurs mit den richtigen Chargennummern

Die Chargennummer eines Produktes ordnen Sie schon vorab einem oder allen Behandlungszimmern zu. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Behandlung – das DS-Win wird Ihnen bei der Erfassung der Leistungen genau die Chargen vorschlagen, die Sie in diesem Behandlungszimmer verwenden.

Ihre Zimmerhistorie gibt Ihnen Aufschluss über aktuelle und auch abgelaufene Chargen. Durch einstellbare Filter finden Sie sich leicht zurecht.

Sie möchten wissen, welches Medizinprodukt in einer bestimmten Behandlung verwendet wurde? Durch die eindeutige Zuordnung finden Sie diese Information in der Statistik. Vermitteln Sie Sicherheit, indem Sie sich selbst sicher fühlen.

Binden Sie die Medizinprodukte direkt an die Leistungen an, bei denen Sie sie verwenden. Ein übersichtlicher Dialog fragt während der Leistungserfassung die verwendeten Medizinprodukte ab.

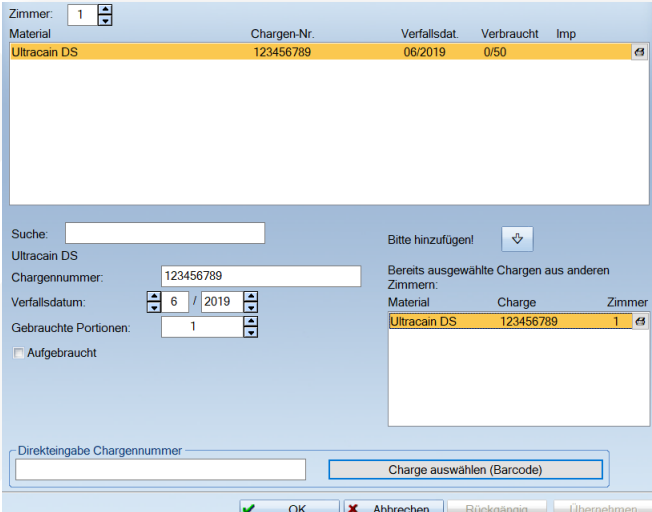

The screenshot shows the 'Zimmer' window with a table of materials and a search form below it.

| Material | Chargen-Nr. | Verfallsdat. | Verbraucht | Imp |
|--------------|-------------|--------------|------------|-----|
| Ultracain DS | 123456789 | 06/2019 | 0/50 | |

The search form includes: Suche, Ultracain DS, Chargennummer (123456789), Verfallsdatum (6 / 2019), Gebrauchte Portionen (1), and a 'Direkteingabe Chargennummer' field.

Ihr DS-Win-MPG – immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel

Sie sparen sich bereits jetzt viel Zeit durch einen Barcodescanner? Dann drucken Sie für Ihre Produkte Barcode-Etiketten bequem selber aus. In der Behandlung scannen Sie das Etikett ab und ordnen damit das Medizinprodukt dem Patienten unverwechselbar zu.

Der Hygienekreislauf – Segel setzen für eine Praxisbegehung

Verlagern Sie erforderliche Dokumentationen arbeitssparend in das DS-Win:

- / Profitieren Sie vom Sterilisationskontrollbuch, in dem Sie Protokolle Ihrer Sterilisatoren direkt zuordnen können
- / Organisieren Sie alle Geräte in der Geräteverwaltung inklusive der Abwicklung von Wartungsintervallen
- / Das DS-Win-MPG hilft Ihnen, die RKI-Richtlinien in Ihrer Praxis umzusetzen


Erfassen Sie einen neuen Sterilisationsvorgang direkt mit allen Programmdetails des verwendeten Sterilisators oder Thermodesinfektors. Hinterlegen Sie spielend die enthaltenen Instrumente und Trays sowie Ihr Testverfahren.

Jeder neu erstellte Sterilisationsvorgang wird automatisch mit den eingegebenen Daten im Sterilisationskontrollbuch eingetragen.

Das DS-Win dokumentiert die verwendeten Medizinprodukte eigenständig in der Kartei des Patienten – natürlich sind diese Informationen für Sie von allen Praxis-PCs aus sofort abrufbar.

Die Risiko-Einstufungen werden bei der mühelosen Verwaltung Ihrer Instrumente und Trays unmittelbar berücksichtigt.

Dokumentieren Sie Siegelnähte und durchgeführte Sterilisationsvorgänge per Mausclick. Für beide Bereiche stehen Ihnen Kontrollbücher zur Verfügung, in denen die Vorgänge inklusive aller Informationen jederzeit abrufbar sind.

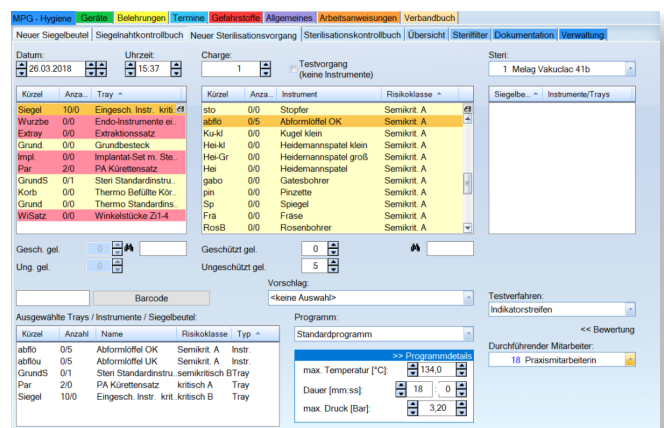


Berechtigte Mitarbeiter kontrollieren den Vorgang und geben die erfolgreiche Sterilisation frei – Sie erbringen dadurch jederzeit erforderliche Nachweise zum erfolgreichen Durchlauf der Hygienekette.

Auch die Barcode-Etiketten für geschützt gelagerte Instrumente drucken Sie mit herkömmlichen Druckern in Ihrer Praxis selber aus.

Erfahren Sie im Kontrollbuch auf einen Blick, ob ein Vorgang erfolgreich war:

- / Sie sehen, welcher Mitarbeiter geprüft und freigegeben hat
- / Greifen Sie direkt aus dem Kontrollbuch auf das zugeordnete Protokoll zu
- / Die Protokolldateien der Geräte (Siegelgeräte, Sterilisatoren, Thermodesinfektoren etc.) werden – je nach Art des Gerätes – automatisch im Kontrollbuch zugeordnet

Instrumente aus einem erfolgreichen Sterilisationsvorgang ordnen Sie bei der Behandlung dem Patienten zu.

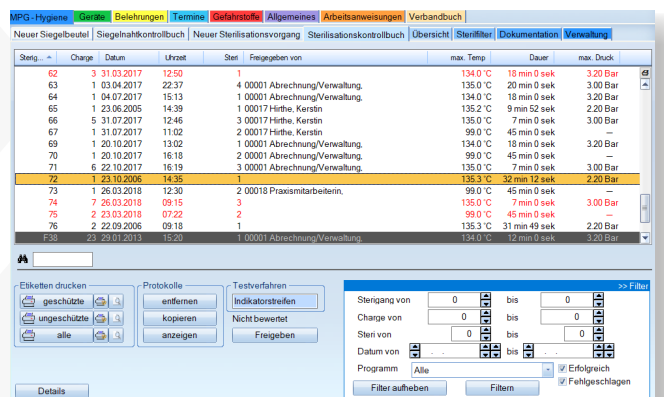

Filtern Sie bei Rückfragen ohne großen Aufwand in der Übersicht, welches Instrument bei welchem Patienten verwendet wurde. Bewahren Sie sich die Sicherheit, auf alle Nachfragen Antworten und Nachweise vorlegen zu können.